


СХЕМА СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Д. МАРЬЯСОВО

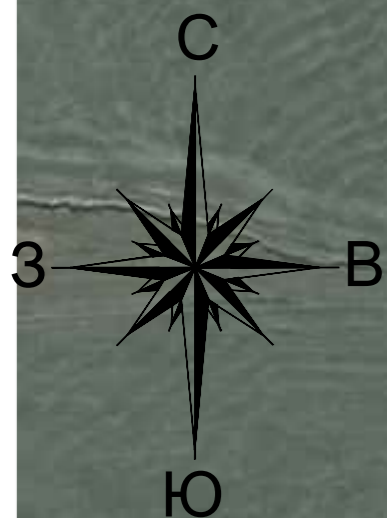

Водозаборная скважина
Q=6м³/ч

Водонапорная башня, W=50м³

Водонапорная башня, W=3.0м³


Водозаборная скважина
Q=6м³/ч

Водозаборная скважина
Q=6м³/ч

Водонапорная башня, W=50м³

ул. Степная

ул. Центральная

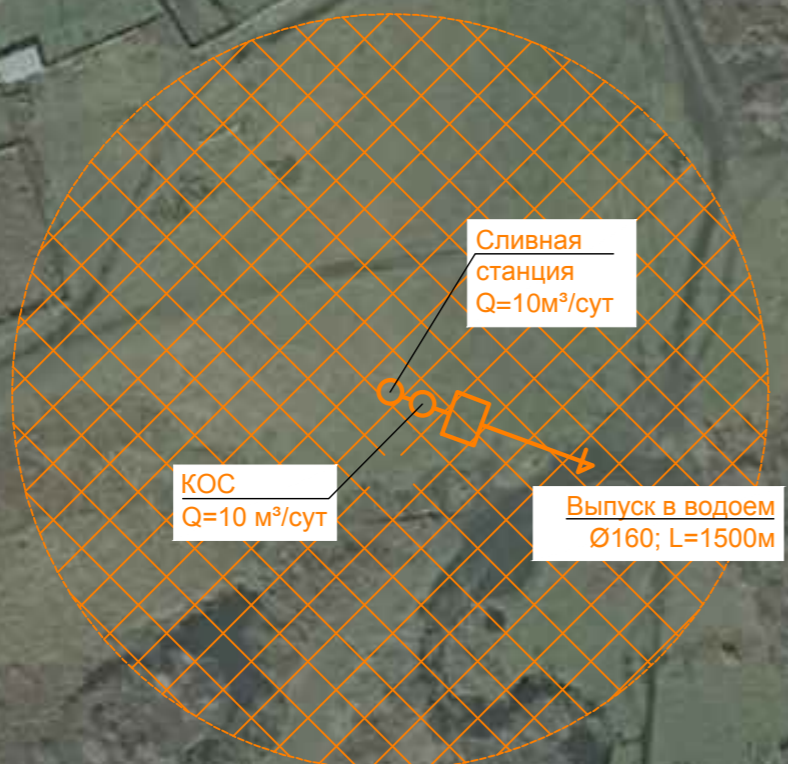

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— Перспективные сети К1

Инд. № подл. Подп. и дата В зам. инд. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ЕВС-03.ПП15-06.П.00.00-ОСВ